中国检验检测机构
160909341309

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9049

Annmos

安姆斯质量技术服务（上海）有限公司

Annmos（Shanghai）Co.,Ltd.

检 测 报 告

TEST REPORT

安姆斯质量技术服务（上海）有限公司

Annmos(Shanghai) Co., Ltd.

报 告 真 伪 查 询

检 测 报 告

申请商 ： 台州国广建材有限公司

地址 ： 浙江省温岭市松门镇新沙路廊西北面第一幢

产品名称 ： PVC 塑胶地板

产品型号 ： /

商标 ： 安尤利

检测类型 ： 委托测试

检测标准 ： GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级, B_1 等级

样品接收日期 ： 2017.02.20

检测日期 ： 2017.02.20-2017.02.23

检测结果 ： 根据测试结果,样品达到 GB 8624 -2012 建筑材料及制品燃烧性能分级的性能分级的 B_1(B)等级

声明：

1 报告无“检测专用章”无效，报告无批准人签字无效，报告涂改无效；

2 若对检测报告持有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予处理；

3 委托检验仅对来样负责;如对检测结果有异议，请保留样品的原始状态，以便复查；

4 本报告不代表该制品的批准或认可；

5 样品是由客户提供, 实验室没有参与生产线现场取样,所以无法追溯样品的来源。

检测实验室：安姆斯质量技术服务（上海）有限公司
地址： 上海市宝山区沪太路 4361 号 7 号楼

批准：

授权签字人

检测结果:

GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级 B1 等级

测试

1. GB/T 8626-2007 建筑材料的可燃性

测试结果

测试方法	参数	样品数量	结果
GB/T 8626 表面点火 点火时间 15s	FS ≤ 150mm	1	是
	是否引燃滤纸		否
GB/T 8626 边缘点火 点火时间 15s	FS ≤ 150mm	1	是
	是否引燃滤纸		否

2. GB/T 11785-2005 铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法

测试结果

测试方法	参数	样品数量	结果
GB/T 11785	CHF≥8.0KW/m^2	1	11.9

备注:

CHF: 临界热辐射通量

FS: 燃烧长度

评级

等级评级按照 GB 8624-2012.

结论

根据测试结果, 样品达到 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级的 B_1(B)等级.

备注: 评级和相应的防火性能参考下面附录 A.

附录 A

平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级和分级判据

等级		试验标准	分级判据
A	A1	GB/T 5464[a] 且	炉内温升ΔT ≤ 30℃ 质量损失率Δm ≤ 50% 持续燃烧时间 t_f = 0
		GB/T 14402	总热值 PCS ≤ 2.0 MJ/kg [a, b,d] 总热值 PCS ≤ 1.4 MJ/m^2 [c]
	A2	GB/T 5464[a] 或	炉内温升ΔT ≤ 50℃ 质量损失率Δm ≤ 50% 持续燃烧时间 t_f ≤ 20s
		GB/T 14402 且	总热值 PCS ≤ 3.0 MJ/kg [a, e] 总热值 PCS ≤ 4.0 MJ/m^2 [b, d]
		GB/T 11785[e]	临界热辐射通量 CHF≥8.0KW/m^2
B_1	B	GB/T 11785[e]	临界热辐射通量 CHF≥8.0KW/m^2
		GB/T 8626 点火时间 15s	60s 内焰尖高度 Fs ≤ 150 mm
	C	GB/T 11785[e]	临界热辐射通量 CHF≥4.5KW/m^2
		GB/T 8626 点火时间 15s	20s 内焰尖高度 Fs ≤ 150 mm
B_2	D	GB/T 11785[e]	临界热辐射通量 CHF≥3.0KW/m^2
		GB/T 8626 点火时间 15s	15s 内焰尖高度 Fs ≤ 150 mm
	E	GB/T 11785[e]	临界热辐射通量 CHF≥2.2KW/m^2
		GB/T 8626 点火时间 15s	20s 内焰尖高度 Fs ≤ 150 mm
B_3	F	无性能要求	

a 匀质制品或非匀质制品的主要组分。
b 非匀质制品的外部次要组分。
c 非均匀制品的任一内部次要组成。
d 整体制品。
e 试验最长时间 30min。

样品照片:

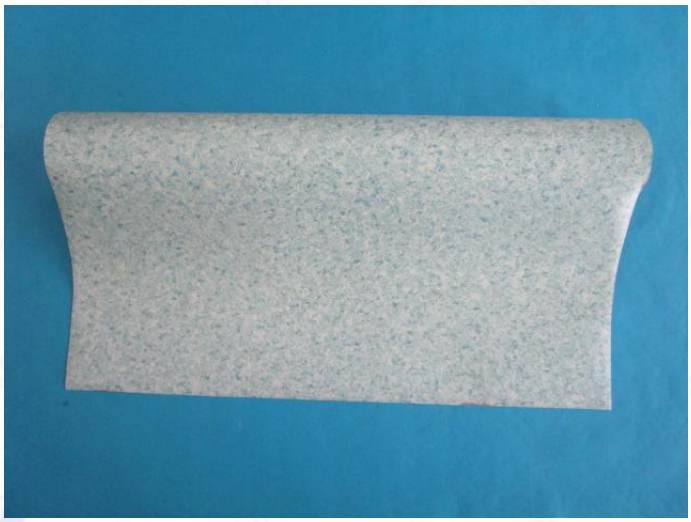

******报告完******

Enterprise honor

TESTING & CERTIFICATION CARRIER LEADER 公司授权资质

检验检测机构

资质认定证书

名称：安姆斯质量技术服务（上海）有限公司

许可使用标志

CMA

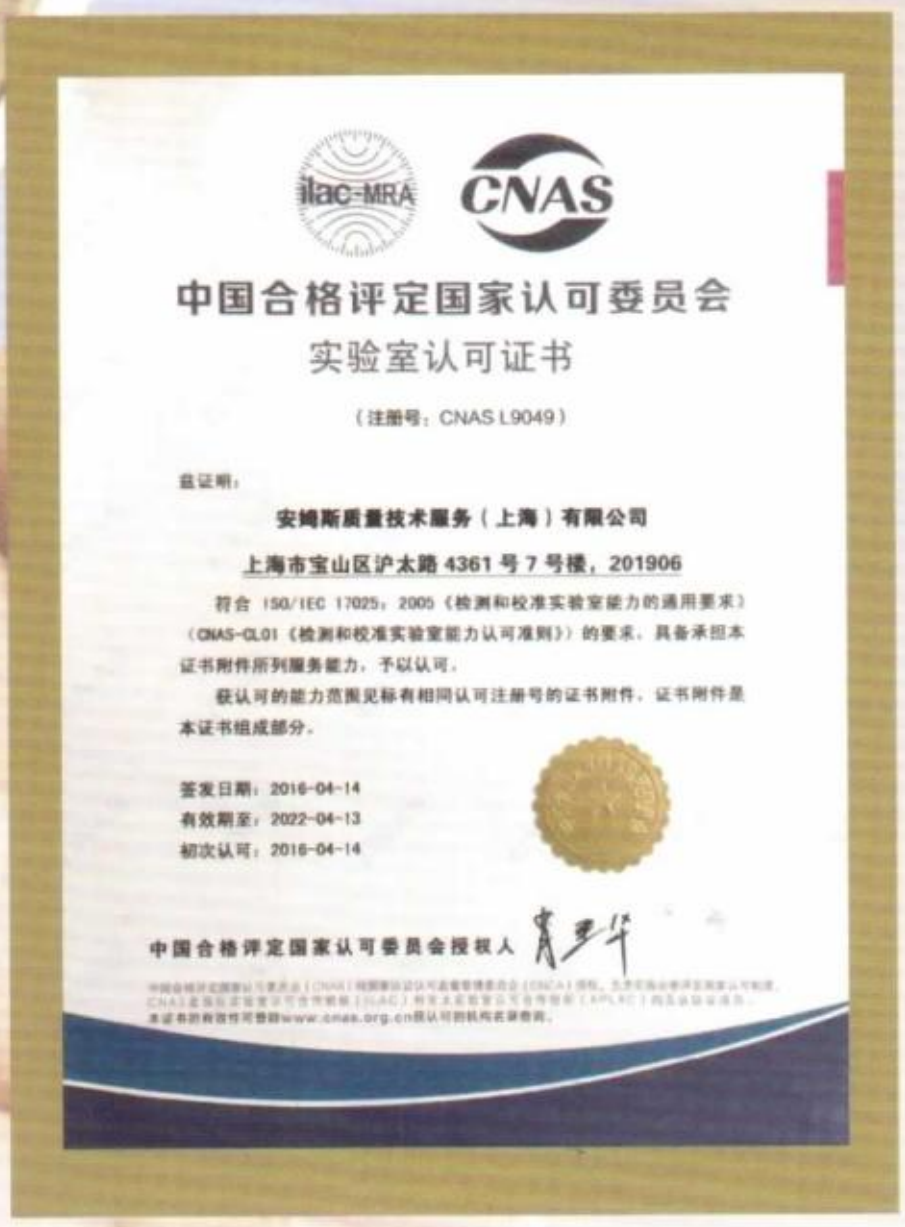

中国合格评定国家认可委员会

实验室认可证书

（注册号：CNAS L9049）

兹证明：

安姆斯质量技术服务（上海）有限公司

上海市宝山区沪太路 4361 号 7 号楼，201906

符合 ISO/IEC 17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

签发日期：2016-04-14

有效期至：2022-04-13

初次认可：2016-04-14

中国合格评定国家认可委员会授权人

China National Accreditation Service for Conformity Assessment

LABORATORY ACCREDITATION CERTIFICATE

(Registration No. CNAS L9049)

Shanghai Annmos Co., Ltd.

Building 7, No.4361, Hutai Road, Baoshan District, Shanghai, China

is accredited in accordance with ISO/IEC 17025: 2005 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories(CNAS-CL01 Accreditation Criteria for the Competence of Testing and Calibration Laboratories) for the competence to undertake the service described in the schedule attached to this certificate.

The scope of accreditation is detailed in the attached schedule bearing the same registration number as above. The schedule form an integral part of this certificate.

Date of Issue: 2016-04-14

Date of Expiry: 2022-04-13

Date of Initial Accreditation: 2016-04-14

Signed on behalf of China National Accreditation Service for Conformity Assessment

全国免费热线：400-756-1200

Annmos（Shanghai）Co.,Ltd.

地　　址: 上海市宝山区沪太路4361号7号楼
电　　话: +86-21-61173370　4007561200
传　　真: +86-21-61924232
邮　　箱: sales@annmos.com
公司网站: http://www.annmos.com